

Indetex nv
Rue du Mont Gallois 58
7700 MOUSCRON

Votre message du
07-08-2024

Votre référence

Date
06-09-2024

Rapport d'analyse 24.04255.01


Essais demandés :

NF P92-507 (2004)

Echantillon id	Informations fournies par le client	Date de réception
T2415792	Abruzzo	07-08-2024


Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.



Echantillons

T2415792
Abruzzo

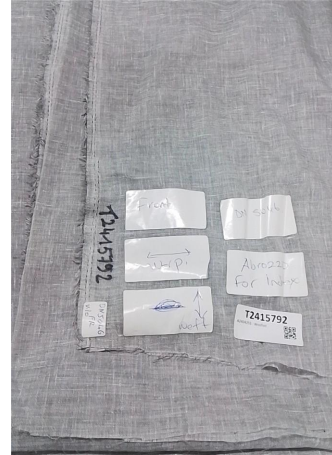



Référence: T2415792 - Abruzzo

Procédure de trempage

Date de la fin de l'essai 19-08-2024
Norme appliquée NF P92-512 § 6.5.6.1 (1986)

Déviations de la norme -

Echantillon résultant: T2415792_01d

Référence: T2415792_01d - Abruzzo

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Brûleur électrique"

Date de la fin de l'essai 05-09-2024
Norme appliquée NF P92-503 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 600 mm x 180 mm x < 1 mm
Masse (g/m²) 86

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
Percement du matériau	oui	oui	oui	oui
Temps d'inflammation max. (s)	0	0	0	0
Points en ignition	non	non	non	non
Points en ignition + effet de propagation (zone >25 cm)	non	non	non	non
Zone détruite, longueur (cm)	19,5	20,5	18,5	18,5
Zone détruite, largeur (cm) dans la zone >45 cm	0	0	0	0
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non
Chute de gouttes non-enflammées	non	non	oui	non
Chute de particules enflammées	non	non	non	non
Chute de particules non-enflammées	non	non	non	non
Moyenne des longueurs détruites (cm)	19,5			
Zone détruite, moyenne largeur (cm) dans la zone >45 cm	0			

Référence: T2415792_01d - Abruzzo

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai de persistance de flamme"

Date de la fin de l'essai 05-09-2024
Norme appliquée NF P92-504 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 460 mm x 230 mm x < 1 mm
Masse (g/m²) 86


Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Chaque essai a été effectué dans un temps d'application de flamme de 5 s.

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
#1	*	*	*	*
#2	*	*	*	*
#3	*	*	*	*
#4	*	*	*	*
#5	*	*	*	*
#6	*	*	*	*
#7	*	*	*	*
#8	*	*	*	*
#9	*	*	*	*
#10	*	*	*	*

Chute de gouttes enflammées non
Chute de gouttes non-enflammées oui

*: persistance de flammes ≤ 2 s
> 2 s: persistance de flammes > 2 s et ≤ 5 s
> 5 s: persistance de flammes > 5 s



Référence: T2415792_01d - Abruzzo

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai pour matériaux thermofusibles"

Date de la fin de l'essai	06-09-2024
Norme appliquée	NF P92-505 (1995)
Norme de produit	NF P92-507 (2004)
Déviaton de la norme	-
Dimension des éprouvettes	70 mm x 70 mm x 1 mm
Nombre de couches	5
Masse (g/m ²)	86
Conditionnement	23°C, humidité relative 50% Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Quatre échantillons ont été soumis à l'essai - deux essais sur chaque face du produit.

		Première inflammation (s)	Gouttes non-enflammées	Gouttes enflammées	Inflammation de la ouate	Masse (g)
#1	devant	*	oui	non	non	2,2
#2	dos	*	oui	non	non	2,2
#3	devant	*	oui	non	non	2,2
#4	dos	*	oui	non	non	2,2

* pas d'inflammation

Classement M1